




大谷川水系 洪水浸水想定区域図(浸水継続時間) (殿田川、八反地川、保田川、梢川)

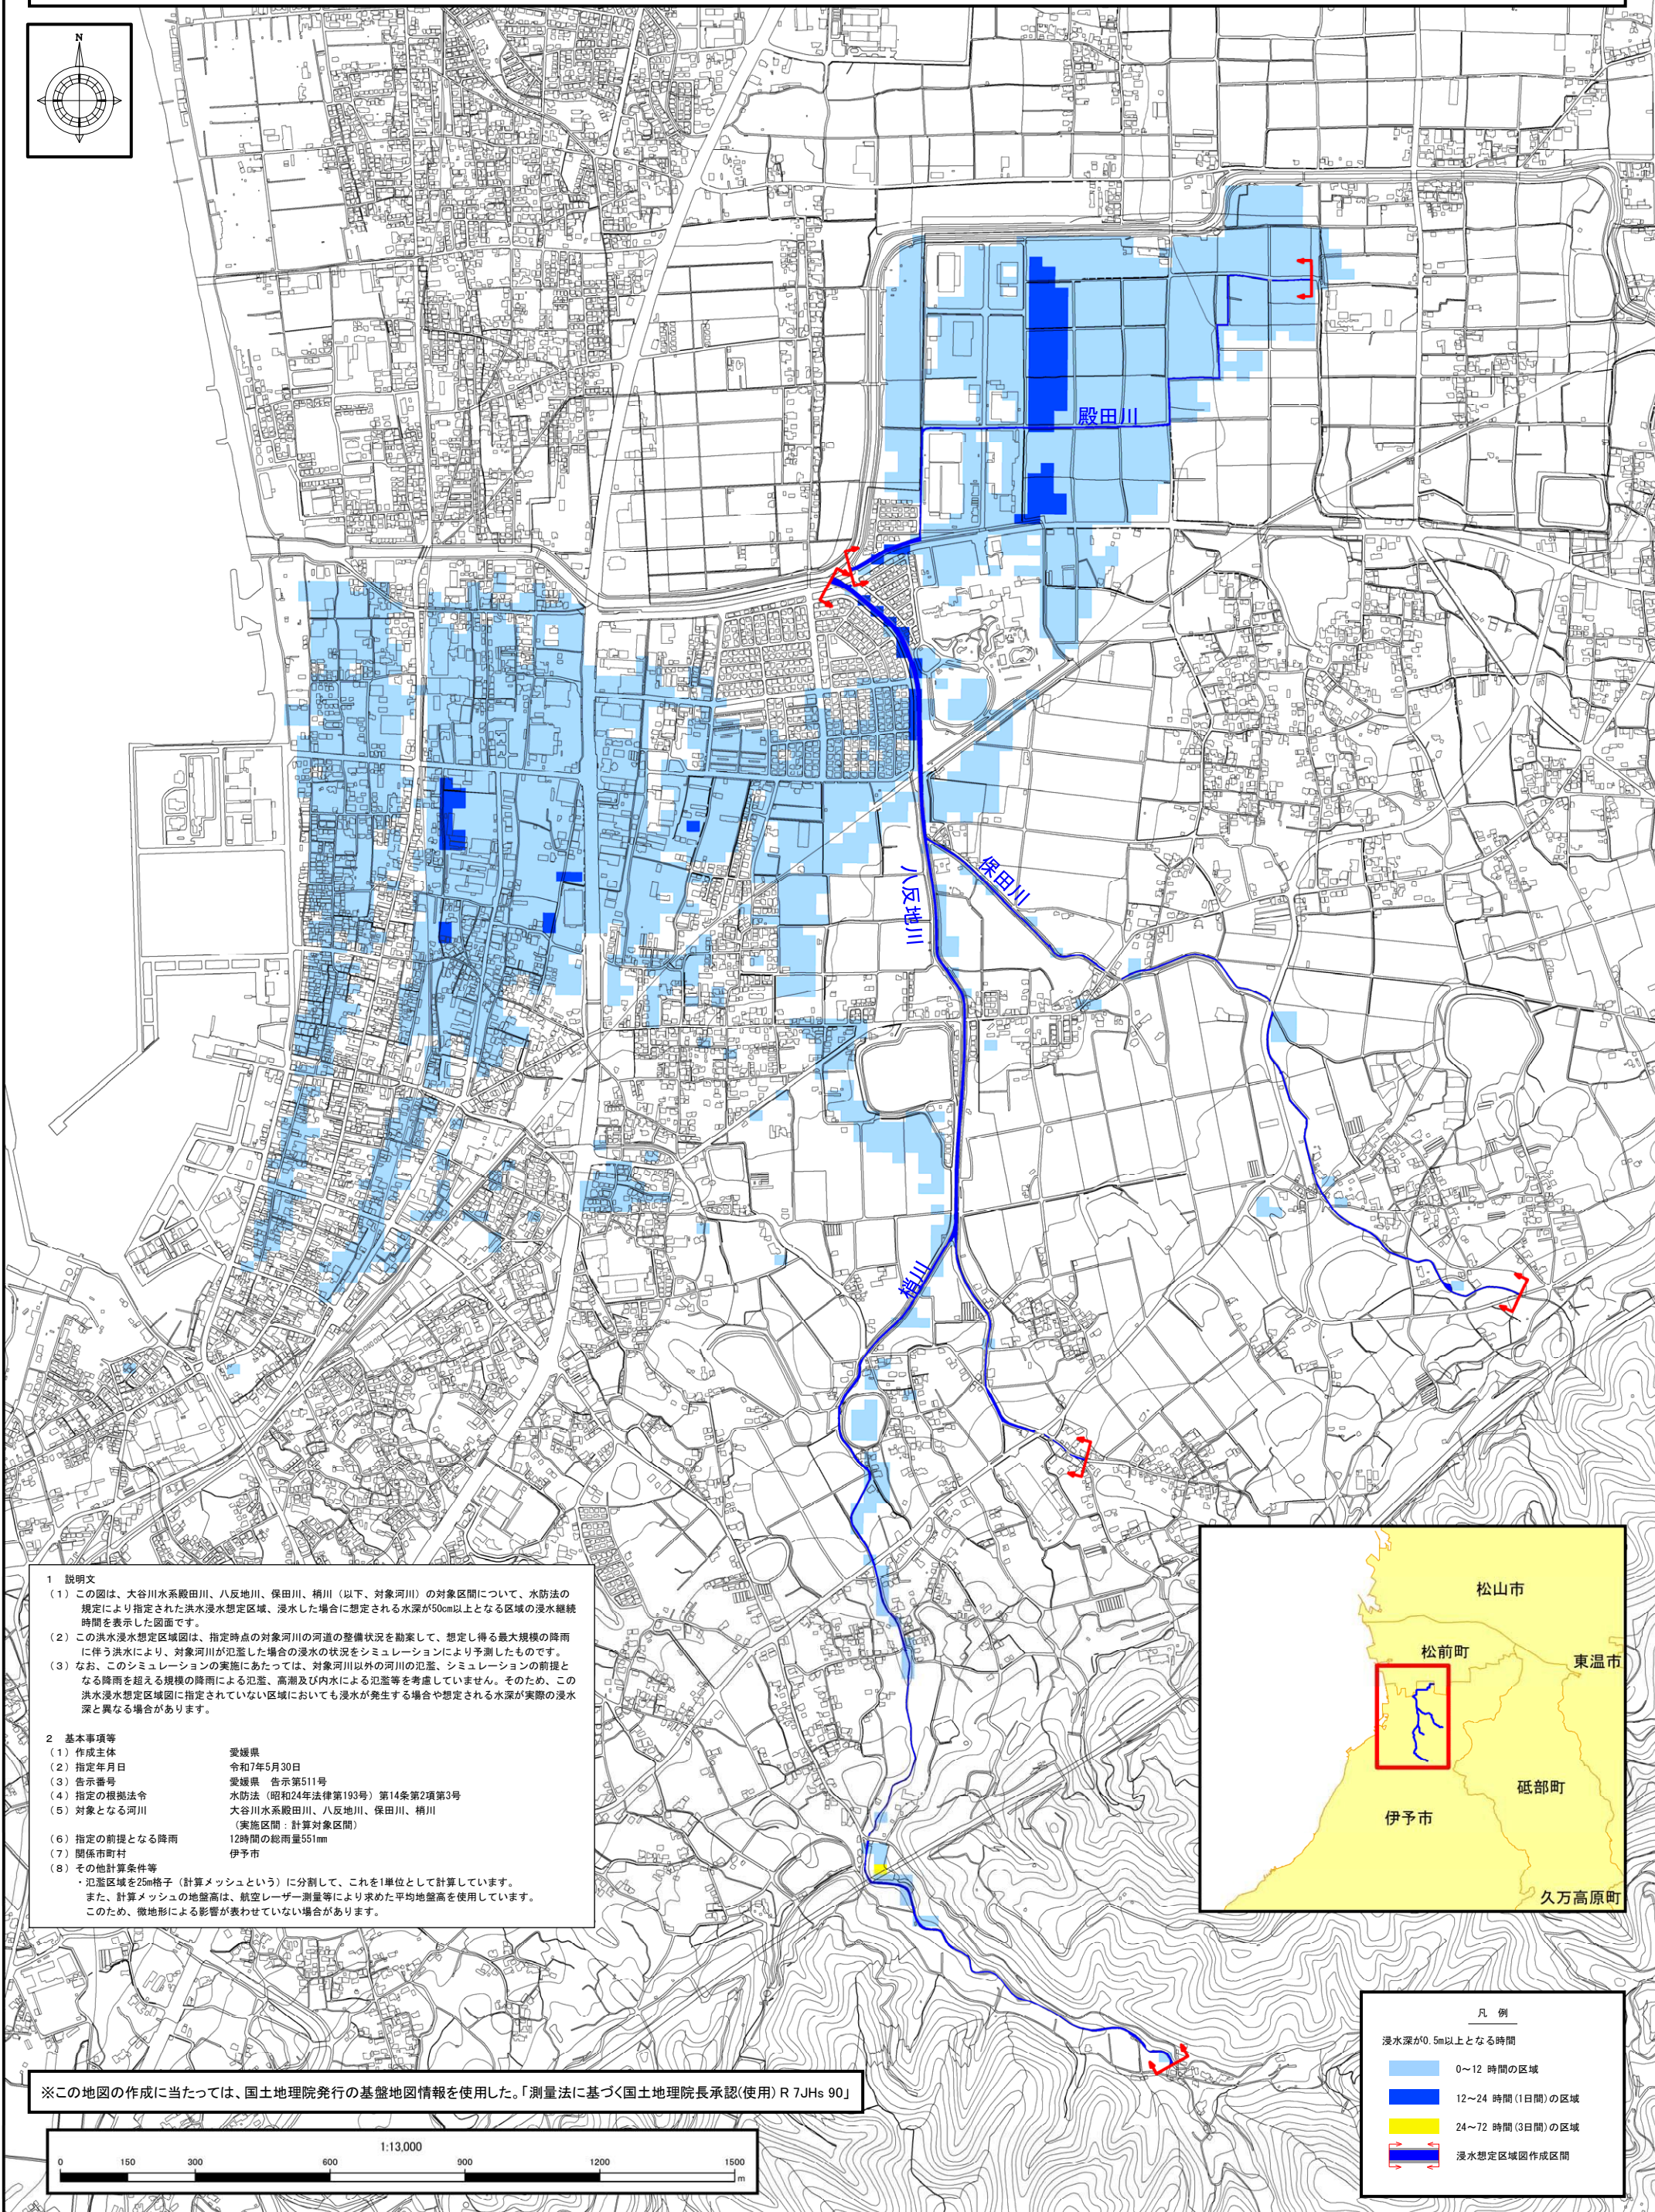

- 1 説明文
- (1) この図は、大谷川水系殿田川、八反地川、保田川、梢川（以下、対象河川）の対象区域について、水防法の規定により指定された洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深が50cm以上となる区域の浸水継続時間を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域図は、指定時点の対象河川の河道の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により、対象河川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、対象河川以外の河川の氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していません。そのため、この洪水浸水想定区域図に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
- 2 基本事項等
- (1) 作成主体 愛媛県
- (2) 指定年月日 令和7年5月30日
- (3) 告示番号 愛媛県 告示第511号
- (4) 指定の根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項第3号
- (5) 対象となる河川 大谷川水系殿田川、八反地川、保田川、梢川
(実施区域：計算対象区域)
- (6) 指定の前提となる降雨 12時間の総雨量551mm
- (7) 関係市町村 伊予市
- (8) その他計算条件等
- ・氾濫区域を25m格子（計算メッシュという）に分割して、これを1単位として計算しています。
 - ・また、計算メッシュの地盤高は、航空レーザー測量等により求めた平均地盤高を使用しています。
 - ・このため、微地形による影響が表わされていない場合があります。



※この地図の作成に当たっては、国土地理院発行の基盤地図情報を使用した。「測量法に基づく国土地理院長承認(使用) R 7JHs 90」



- 凡 例
- 浸水深が0.5m以上となる時間
- 0～12 時間の区域
 - 12～24 時間(1日間)の区域
 - 24～72 時間(3日間)の区域
 - 浸水想定区域図作成区間