赤潮診断カード

調査年月日	令和8年6月11日	13：00～	着色域あり
調査者	三浦支所・水産研究センター		

出現状況	発生年月日	場所	発生範囲
		三浦支所管内	下記のとおり
被害状況	-	プランクトン検査のため持込み	

種類　／地点番号	①	②	③	④	⑤	⑥
	天満奥基地筏	無月崎木枠筏	銭壺フロート	安米崎フロート	釜床木枠筏	安米崎木枠筏
単位　cells/mL　採水層	3.0m	3.0m	3.0m	3.0m	0.0m	3.0m
カレニア・ミキモトイ	4	18	18	345	610	1,125

種類　／地点番号						
採水層						

指導状況	**危険濃度を上回る最大1,125cells/mlのカレニア・ミキモトイが確認されました。海色の変化に注意するとともに、餌止めを行うなど魚介類の管理には細心の注意を払うようお願いします。** **【危険濃度】** **カレニア・ミキモトイ（赤潮原因種）　1,000cells/mL**

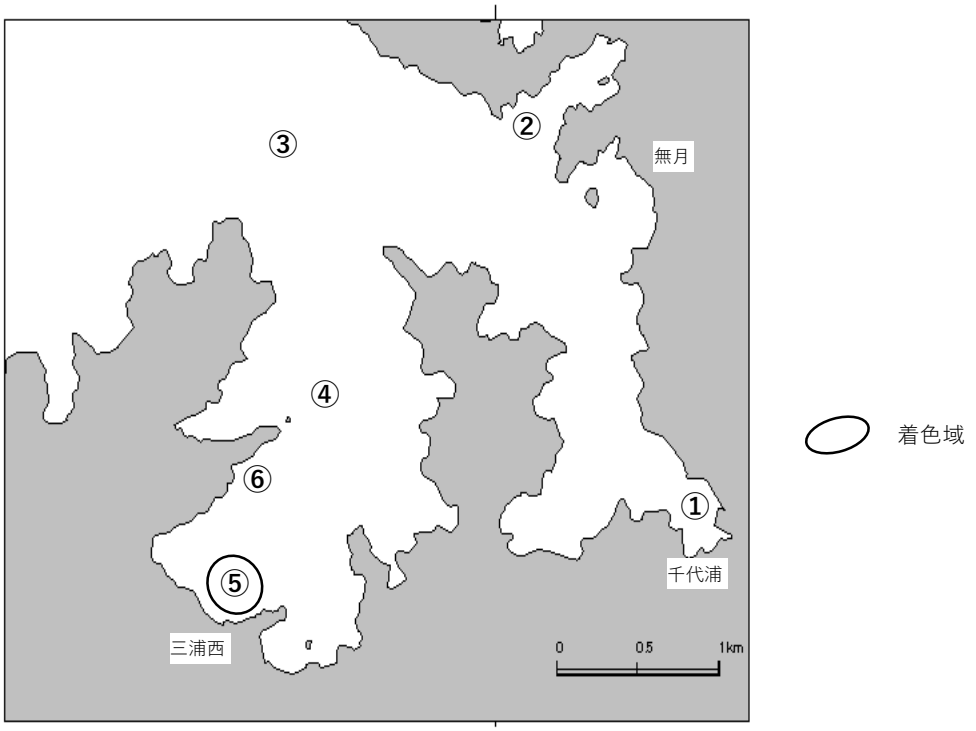

C